



**Faktablad 3:
Måler placeret i fremløb**


Læs mere...

Se også vores andre varme-faktablade på dinforsyning.dk under:
- Varme – Erhverv – For VVS'ere

Måler placeret i fremløb

Bestemmelser vedrørende varmeanlæg:

- Målerpartiet skal anbringes mindst 300 mm fra mur.
- Afstanden mellem målerpartiets ventiler skal ved 3/4" og 1" rør afpasses af målerstykke, der kan afhentes hos DIN Forsyning.
- Ved større anlæg efter aftale.
- Ved målerpartiet skal der i frem- og returledningen afsættes 3/4" tee-er for energimålerens følere, der senere skal monteres lodret.
- Afstanden fra målerpartiets midte til tee-erne, hvori følerne monteres, må højst være en meter.
- Målerpartiet monteres 800-850 mm over færdig gulv.
- Fri højde over måler: 0,5 m. Fri foran målerpartiet: 1,0 m. Afstandskravene skal overholdes.
- I enfamiliehuse kan måleren monteres i en godkendt unit. Monteres måleren i en unit, skal målene stadig overholdes.
- Ude-, frem- og returføler SKAL monteres.

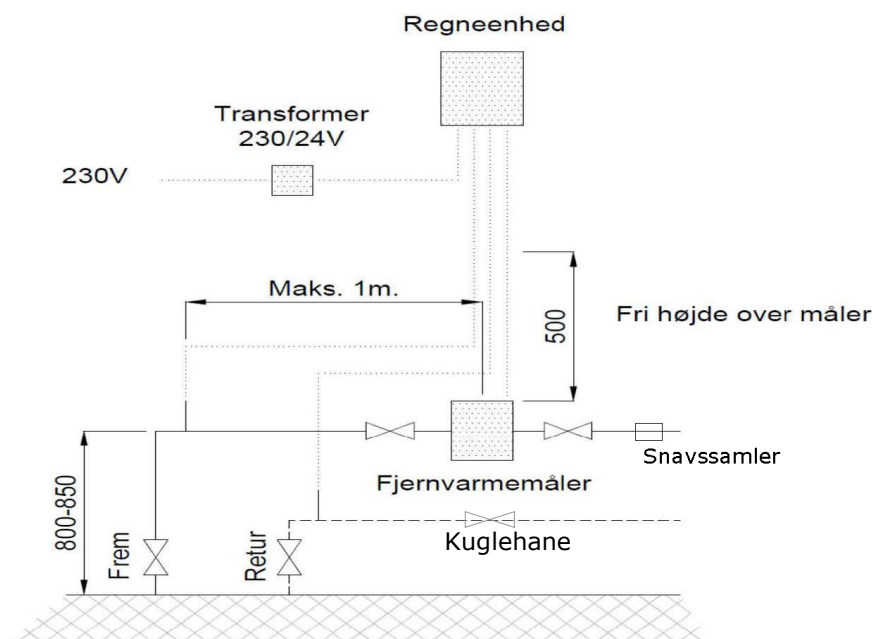

- Spørgsmål vedrørende vand- og varmemålere rettes til DIN Forsynings målerafdeling.